

# RS-ET62

*PoE to RS-232C* コンバーター

## ユーザーズマニュアル

2022 年 11 月

第 1.0 版



ラトックシステム株式会社

| 部署 | 部数 |
|----|----|
| 営業 | 3  |
| 開発 | 3  |
| 営業 | 3  |
| 開発 | 3  |
| 営業 | 4  |

# 第1章 はじめに

RS-ET62 は、RS-232C 信号を TCP/IP プロトコルに変換するコンバーターです。RS-232C インターフェイスを備えており、シリアル通信機器と接続し、ネットワーク上に配置してデータ通信を行うことができます。


また、本製品は PoE 受電に対応しているので、PoE 対応のハブやインジェクターに接続することで AC アダプターを使用せずに本製品へ電源供給が可能です。

目的に合わせて以下の 3 種類の構成で利用が可能です。


- ・標準モード(PC からネットワーク上の RS-232C 機器を制御)
- ・対向モード(ネットワーク上の RS-232C 機器同士を通信)
- ・M2M モード(ネットワーク上の RS-232C 機器と LAN 機器を通信)

※ 本製品の TCP Server/TCP Client モードの設定については  
「第2章(2-3) ConfigTool ネットワーク設定」をご参照ください。


## ■ 標準モード(PC からネットワーク上の RS-232C 機器を制御)

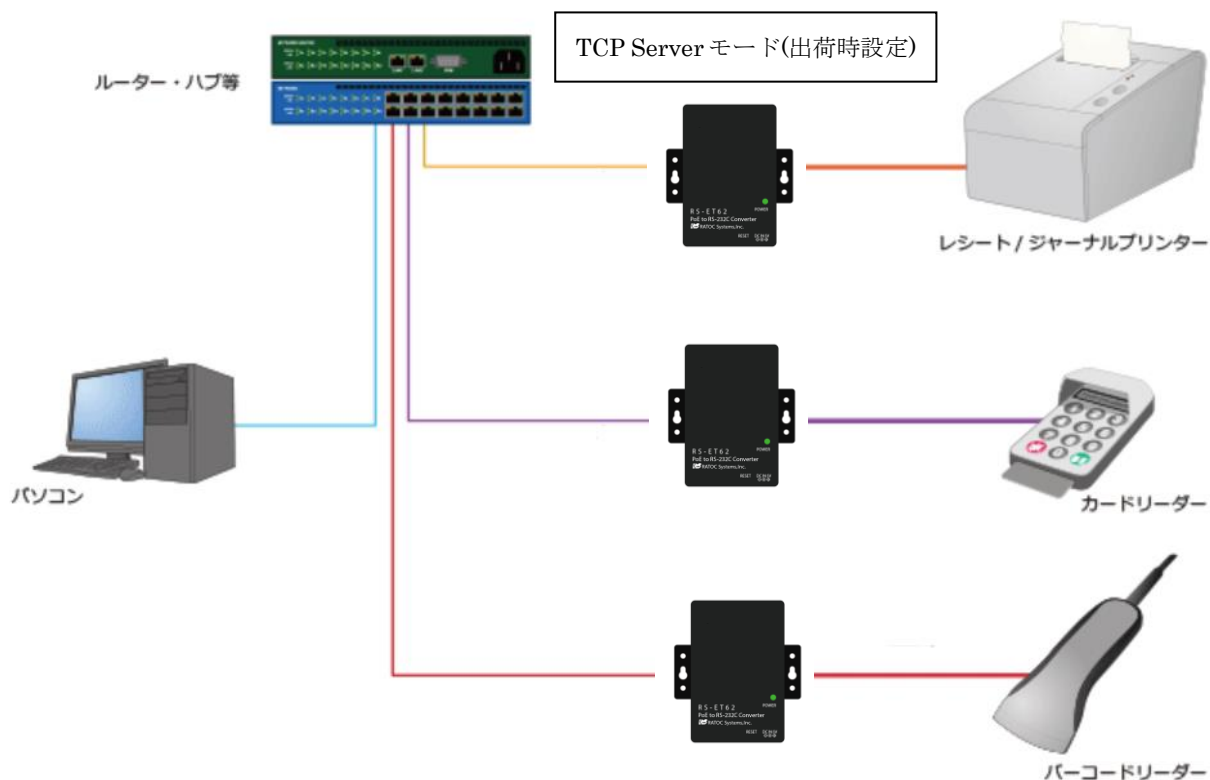

## ■ 対向モード(ネットワーク上の RS-232C 機器同士を通信)

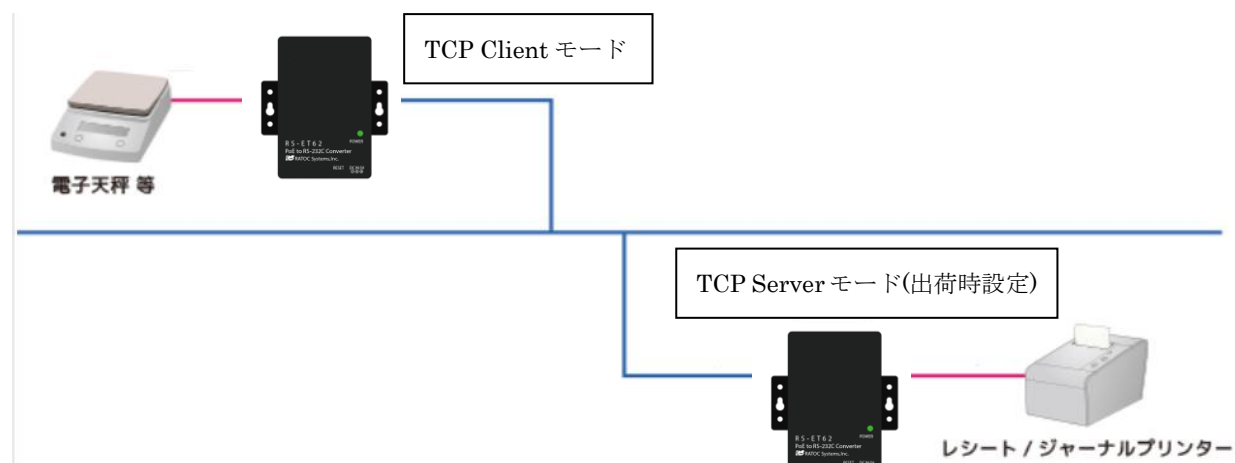

## ■ M2M モード(ネットワーク上の RS-232C 機器と Ethernet 機器を通信)

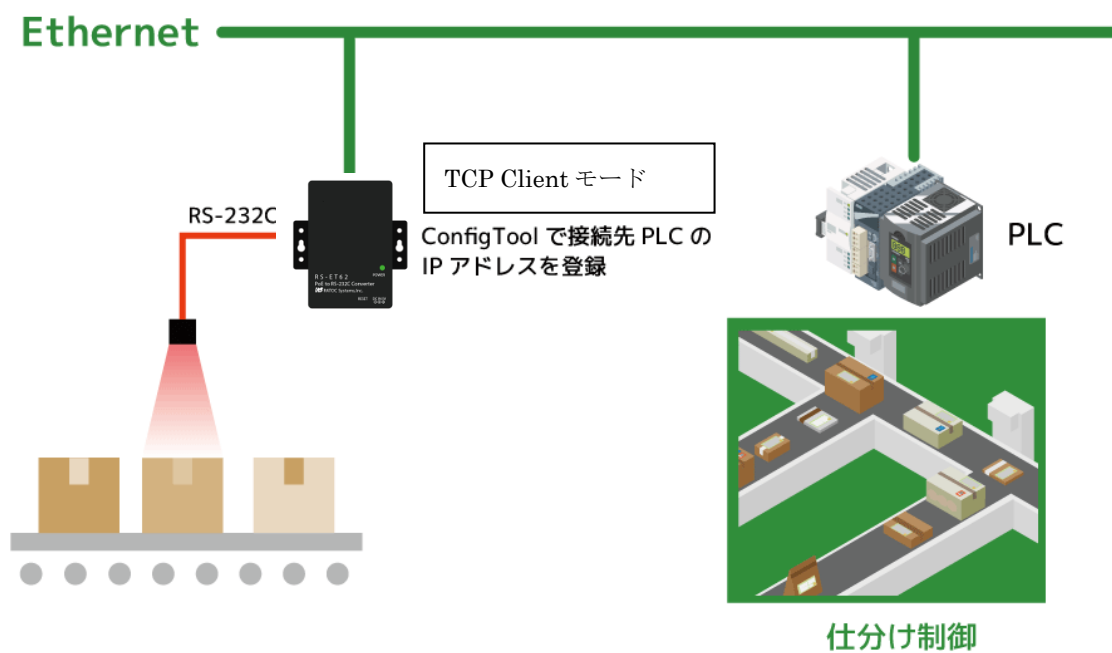

## (1-1) 製品仕様

## ハードウェア仕様

| 項 目             | 仕 様 内 容                                                                                                           |                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| インターフェイス        | RS-232C                                                                                                           | EIA/TIA-232-F Standards 準拠                             |
|                 | Ethernet                                                                                                          | IEEE802.3/802.3u/802.3az/802.3RMII 準拠<br>100BASE-TX/FX |
|                 | PoE                                                                                                               | IEEE802.3at Type1(802.3af) 準拠<br>PoE 受電機器(PD)          |
| RS-232C トランシーバー | MaxLinear SP3232ECY(または同等品)                                                                                       |                                                        |
| Ethernet コネクタ   | RJ-45 ×1                                                                                                          |                                                        |
| RS-232C 接続コネクタ  | D-Sub9Pin(オス)×1                                                                                                   |                                                        |
| 通信プロトコル         | TCP/IP                                                                                                            |                                                        |
| RS-232C 入出力レベル  | <b>【ドライバー】</b><br>ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)<br>ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)                                  |                                                        |
|                 | <b>【レシーバー】</b><br>入力電圧範囲 : -15V(min.) ~ +15V(max.)                                                                |                                                        |
| RS-232C 通信方式    | 非同期通信                                                                                                             |                                                        |
| RS-232C 通信仕様    | データビット長 : 7/8<br>ストップビット : 1/2<br>パリティ : None/Even/Odd<br>フロー制御 : なし<br>ハードウェア RTS/CTS、DTR/DSR<br>ソフトウェア XON/XOFF |                                                        |
| RS-232C 通信速度    | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps                                                                   |                                                        |
| 伝送距離            | Ethernet 100m                                                                                                     |                                                        |
| 外形寸法            | 約 100(L)×67(W)×23(T) [mm](突起部を除く)                                                                                 |                                                        |
| 重量              | 約 230g(本体のみ)                                                                                                      |                                                        |
| 電源電圧            | AC アダプター(別売り)使用時 +5V<br>PoE 受電時 37V-57V                                                                           |                                                        |
| 消費電力            | PoE 受電時 Class1 1.1W (最大)                                                                                          |                                                        |
| 動作環境            | 温度 : 0~55℃<br>湿度 : 20~80%(ただし結露しないこと)                                                                             |                                                        |

## ソフトウェア仕様

| 項 目                           | 仕 様 内 容                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| RS-ET62 ConfigTool            | Ethernet 接続設定を行う。<br>シリアルポートの設定を行う。               |
| COM エミュレート<br>ドライバ(RATOC VSP) | 本製品を仮想 COM ポートに割り当てる。                             |
| 通信サンプルプログラム                   | RS-232C 送受信を行う。(COM モード/Socket モード)<br>(ソースコード添付) |
| 対応 OS                         | Windows 11 / 10 ※64-bit 版のみ対応                     |

## (1-2) 添付品


ご使用前に下記添付品が添付されているかをご確認願います。

- ☒ RS-ET62 本体
- ☒ 補足文書(RS-ET62 マニュアル・設定ツールのダウンロードについて)
- ☒ 埃防止ラベル(PoE 給電時に本体 DC ジャック内への埃防止用)
- ☒ 保証書

## (1-3) コネクタピンアサインについて

各信号のコネクタピンアサイン及び機能は  
下表のようになります。

| ピン番 | 信号名 | 説 明       |
|-----|-----|-----------|
| 1   | NC  | 未接続       |
| 2   | RxD | データ受信     |
| 3   | TxD | データ送信     |
| 4   | DTR | 端末レディ     |
| 5   | GND | グラウンド     |
| 6   | DSR | データセットレディ |
| 7   | RTS | データ送信要求   |
| 8   | CTS | データ送信可能   |
| 9   | NC  | 未接続       |

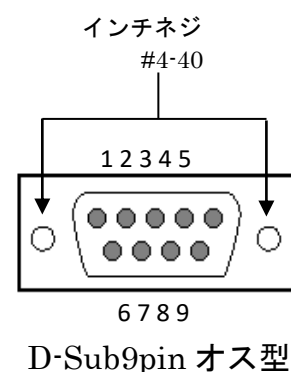


- ※ DCD/RI の機能は使用できません。
- ※ フロー制御は製品本体内で自動的に行なわれます。(Win32 通信 API での制御はできません)

## (1-4) 各部名称

本製品の各部名称について説明します。

【上面】

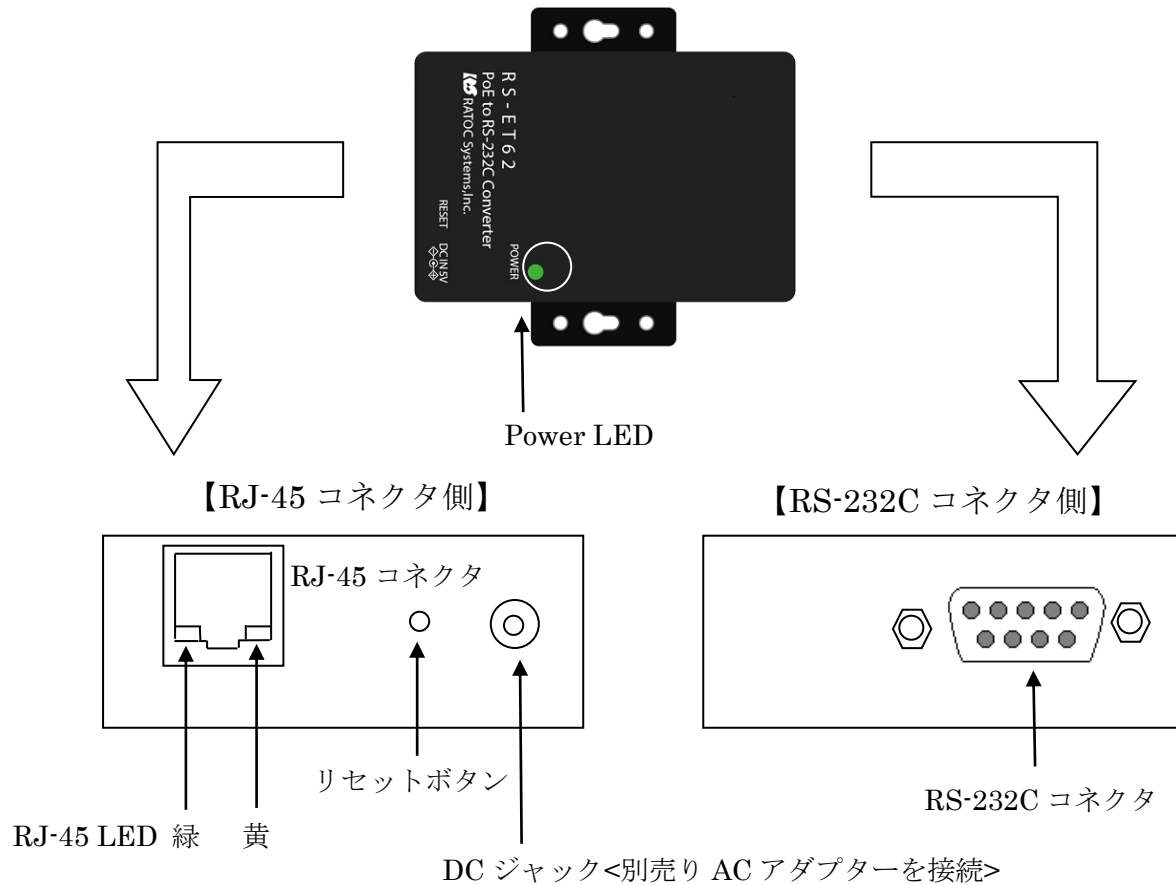

### LED について

| LED   | 色 | 点灯                 | 点滅                         |
|-------|---|--------------------|----------------------------|
| Power | 緑 | 正常                 | データ通信中                     |
|       | 赤 | ネットワーク未接続          | ネットワーク未接続でシリアル側からデータ受信している |
|       | 橙 | 本製品への各設定値ファームを書込み中 | ---                        |
| RJ-45 | 緑 | Link 時             | ネットワーク未接続                  |
|       | 黄 | Link 時             | ネットワーク通信中                  |


### ※ 付属の埃防止ラベルについて

PoE で本製品へ給電する場合

(AC アダプターを使用しない場合)

DC ジャックへ埃が入らないように

埃防止ラベルを貼り付けてご利用ください。

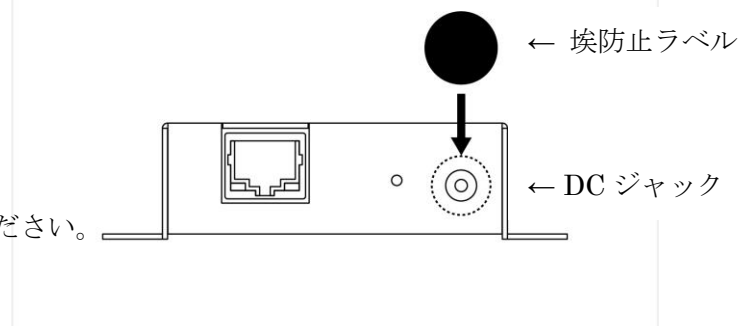

## (1-5) 初期化手順について

本製品へ電源供給した状態でリセットボタンを押し、**LED** が赤点灯してから 1 秒以内に再度リセットボタンを押すと、工場出荷時の設定に初期化されます。




## 第2章 本製品との接続と設定について

### (2-1) 本製品の導入手順

本製品を使用する前に、設定に使用する PC がネットワークに接続されていることを確認し、以下の手順に従って準備を行います。


1. 本製品をネットワークに接続し電源を入れる
2. RS-ET62 ConfigTool をインストールし、ネットワーク設定とシリアル通信設定を行う
3. RATO VSP をインストールし、本製品を仮想 COM ポートに割り当てる  
※ COM ポート制御アプリ使用時のみ利用します。(TCP Server モードのみ)
4. RS-232C 機器と接続し通信する

1. 本製品をネットワークに接続し電源を入れる



2. RS-ET62 ConfigTool をインストールし、ネットワーク設定とシリアル通信設定を行う

IP アドレス/ポート番号の割り当て設定と、シリアル通信設定を行ないます。  
「第2章」へ




3. RATO VSP をインストールし、本製品を仮想 COM ポートに割り当てる

※ COM ポート制御アプリ使用時のみ利用します。(TCP Server モードのみ)

本製品を仮想 COM ポートに割り当てる場合は「第3章」へ

※ Socket API をご使用の場合は、「第2章」の設定が完了するとご使用いただけます。




4. RS-232C 機器と接続し通信する

## ●RS-ET62 ConfigTool のダウンロード

ホームページ右上の検索欄に「RS-ET62」と入力し検索します。

<https://www.ratocsystems.com/>



下記ダウンロードページへのリンクをクリックします。

**PoE to RS-232C コンバーター RS-ET62 - ラトックシステム**

[www.ratocsystems.com](https://www.ratocsystems.com/products/wireless/et62) > [products](#) > [wireless](#) > [et62](#)

表示された RS-ET62 製品ページの「ダウンロード」をクリックし



「RS-ET62 ネットワーク/シリアル設定ユーティリティ」をダウンロードします。


### (2-2) RS-ET62 ConfigTool のインストール

ダウンロードした RS-ET62\_ConfigTool\_Setup.exe をダブルクリックします。


ユーザーアカウント制御の画面が表示される場合は「はい」をクリックします。




「次へ」をクリックします。

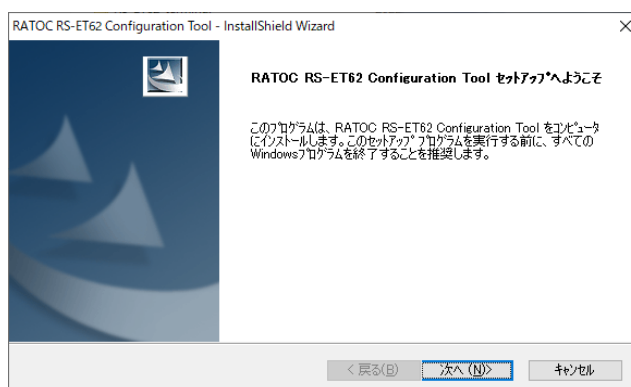

「インストール」をクリックします。

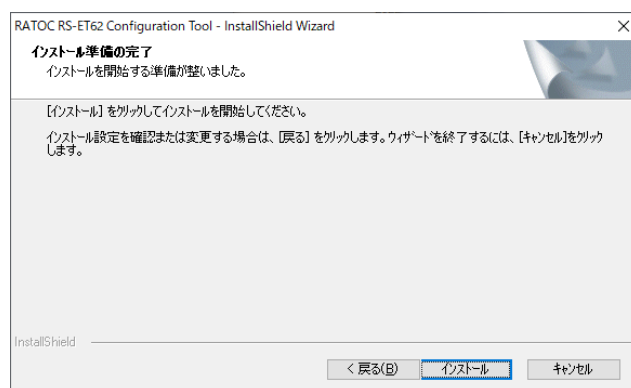

以上でインストールは完了です。

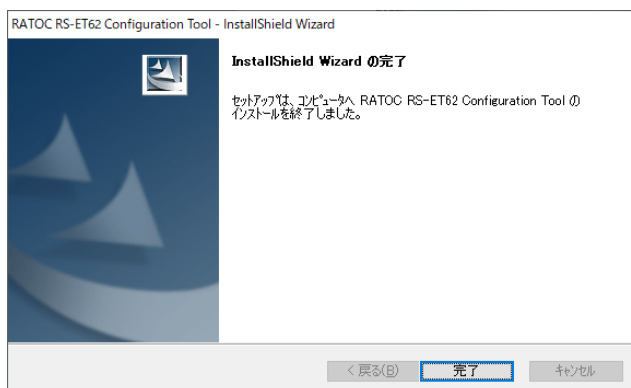

### (2-3) ConfigTool ネットワーク設定

ConfigTool を起動すると[ネットワーク]タブが選択された画面が表示されます。  
ここでは、本製品を検出しネットワークの確認・設定を行ないます。

#### 【本製品の初期設定値】

IP アドレスの設定方法：手動

ローカル IP アドレス：192.168.11.2      ポート番号：5000

サブネットマスク：255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ：192.168.11.1

オペレーションモード：TCP Server


[ET62 の検索]をクリックし本製品を検出します。




パスワードを入力し「検索実行」をクリックします。

(本製品出荷時のパスワード設定値は ratoc )

「パスワードを保存」にチェックを入れて検索を実行すると、次回から自動的にパスワードが入力された状態となり、「削除」をクリックすると自動的に入力されなくなります。

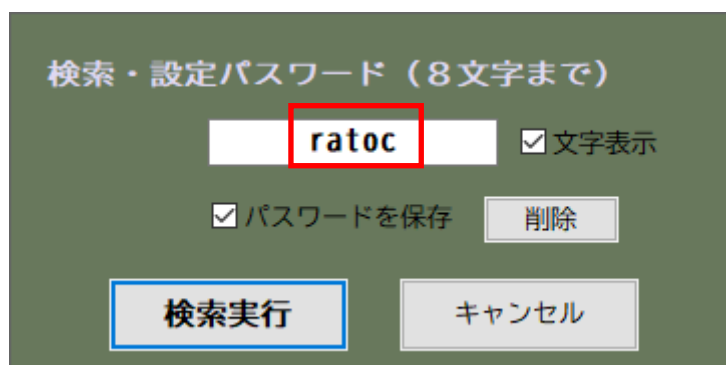


本製品が検出されると、検索結果一覧に MAC Address が表示されます。  
また、本製品に割り当てられた IP アドレス/ポート番号/サブネットマスク/  
デフォルトゲートウェイ/オペレーションモードが表示されます。  
設定を変更する場合は、設定変更後に[設定]をクリックします。

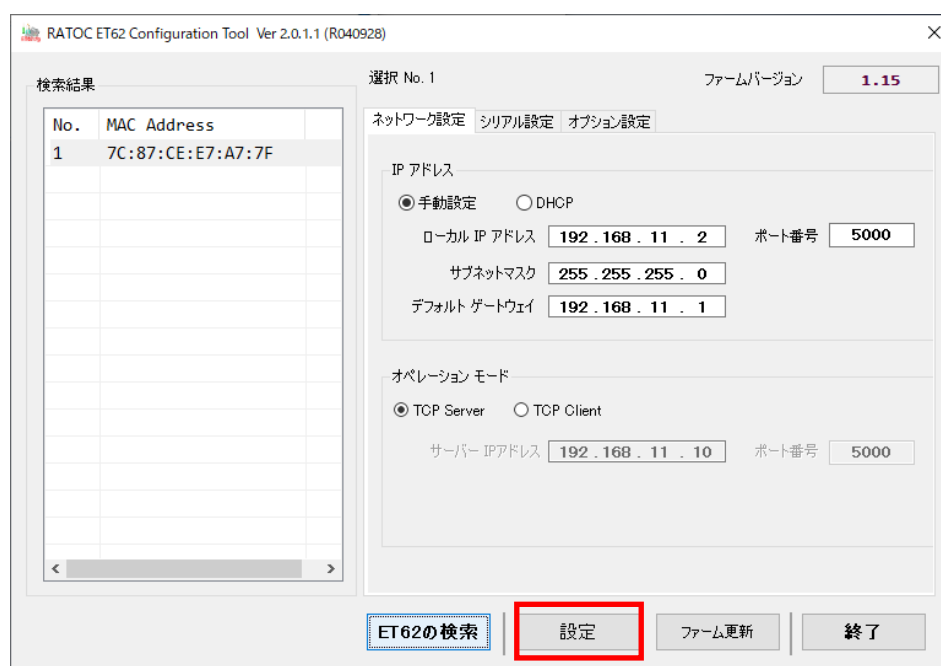


## IP アドレス

[手動設定] -- IP アドレスを固定で指定する場合に選択します。

[DHCP] -- IP アドレスを DHCP サーバーから自動で取得する場合に選択します。

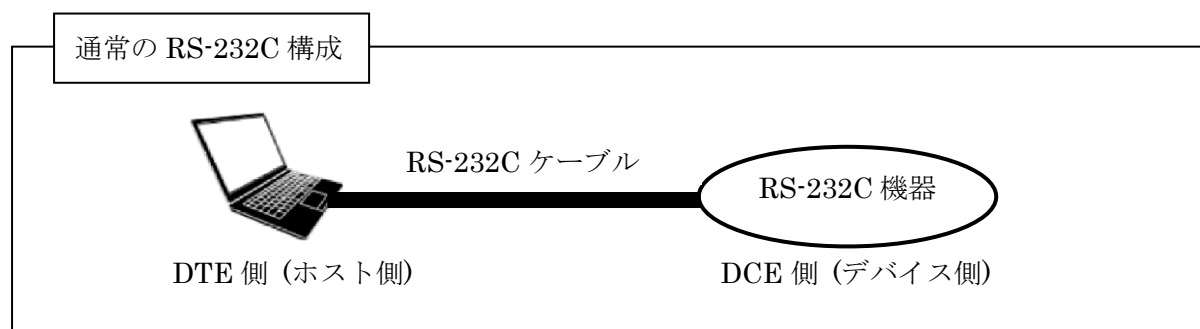オペレーションモード• **TCP Server (出荷時設定)**


-- 本製品を上記構成の DCE 側(デバイス側)に接続する場合に設定します。

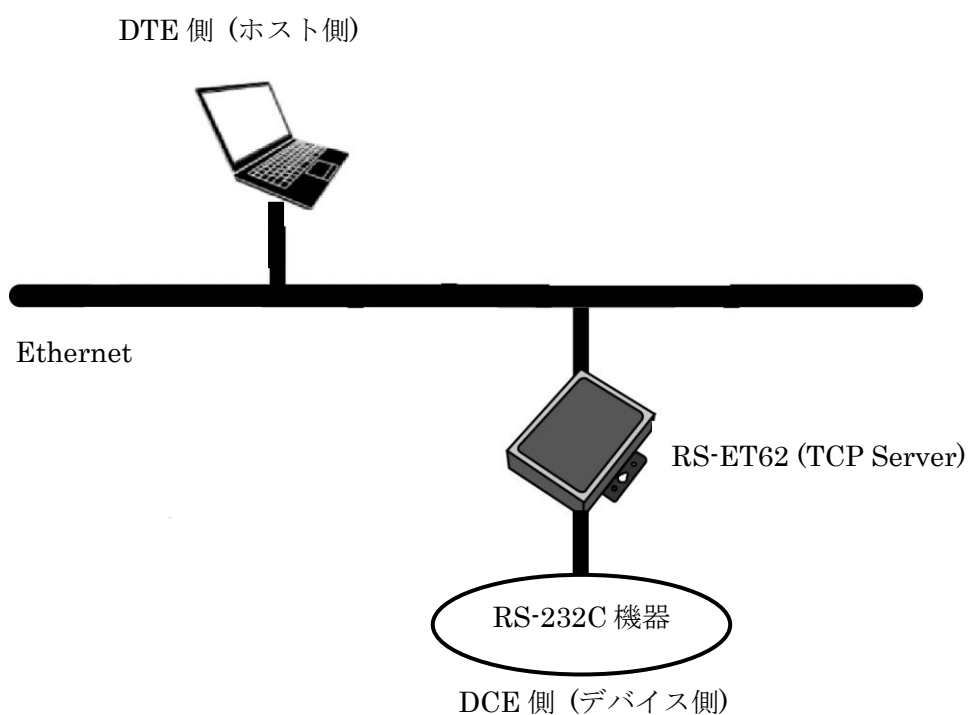

### ・TCP Client (RS-ET62 に接続された RS-232C 機器間の通信)

-- 本製品を前ページ構成の DTE 側(ホスト側)に接続する場合に設定します。

接続できる DTE 機器は、WindowsPC・PLC・DTE 機能を持ったシリアル機器など、OS の種類や搭載/非搭載に依存しません。

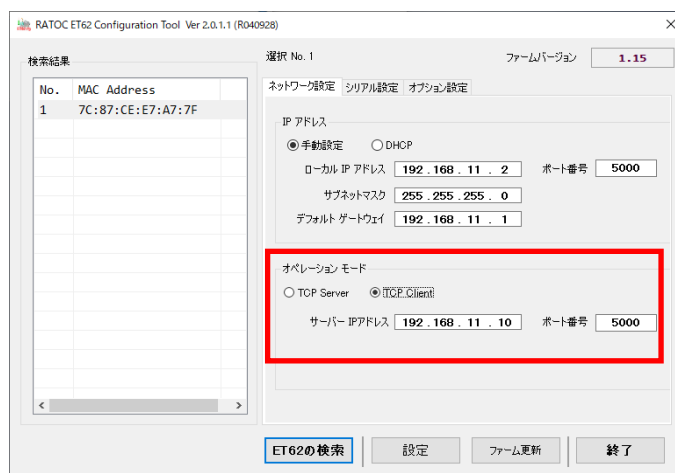

接続先に TCP Server モードに設定した RS-ET62 の IP アドレスとポート番号を指定することで、RS-ET62(TCP Server モードと TCP Client モード)に接続した RS-232C 機器同士の通信が可能となります。

(TCP Server モードについては前ページをご参照ください)

#### 上記設定画面での例

DTE 側(ホスト側)

RS-232C 機器



RS-ET62 [TCP Client]

(192.168.11.2 ポート番号 5000)

※接続先に RS-ET62 (TCP Server)の

192.168.11.10 ポート番号 5000 を指定

Ethernet



RS-ET62 [TCP Server]

(192.168.11.10 ポート番号 5000)

RS-232C 機器


DCE 側(デバイス側)

**・ TCP Client (RS-232C 機器と LAN 機器間の通信)**

- 前ページでの構成の RS-ET62[TCP Server]を LAN 機器(PLC など)に置き換えた構成です。

接続先に LAN 機器(TCP Server)の IP アドレスとポート番号を指定することで、RS-ET62(TCP Client モード)に接続した RS-232C 機器と LAN 機器間の通信が可能となります。


(TCP Server モードについては前ページをご参照ください)

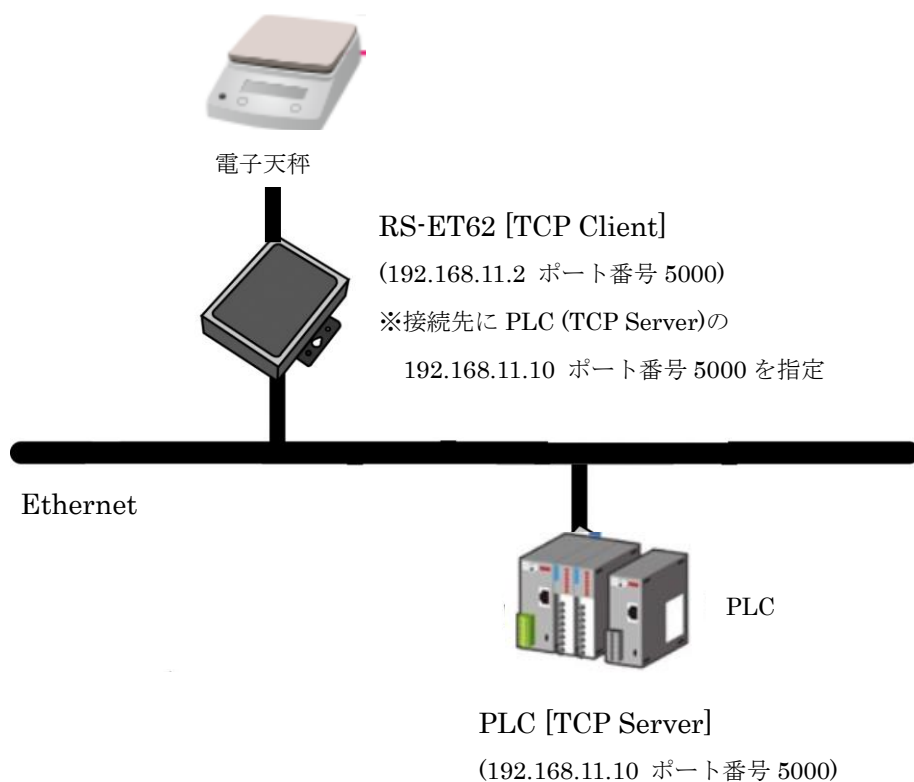**電子天秤と PLC との接続例**



## (2-4) ConfigTool シリアル設定

[シリアル]タブを選択するとシリアル通信設定の画面が表示されます。  
ここでは、シリアル通信設定の確認・設定を行ないます。

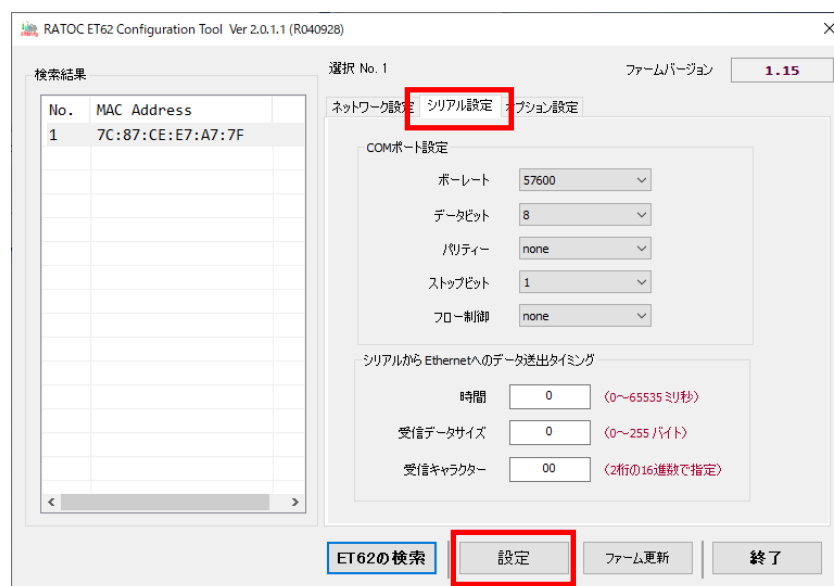

設定変更後に[設定]をクリックします。

[COM ポート設定] -- 各通信パラメーターを設定します。

(※ 本製品はここで設定した通信プロパティで動作します。)

### 【初期設定値】

ボーレート : 57600  
データビット : 8  
パリティ : NONE  
ストップビット : 1  
フロー制御 : NONE

[シリアルから Ethernet へのデータ送出タイミング]


(初期設定値の場合、これらの設定は使用されません)

- ・ 時間 -- 指定時間シリアルバッファ内に新しいデータが受信されない場合、シリアルバッファ内のデータが Ethernet へ送出されます。  
(初期設定値 : 0)
- ・ 受信データサイズ -- シリアルバッファ内に指定サイズのデータが受信されるとシリアルバッファ内のデータが Ethernet へ送出されます。(初期設定値 : 0)
- ・ 受信キャラクター -- 指定したキャラクターが受信されると、受信バッファ内のデータが Ethernet へ送出されます。(初期設定値 : 00)

## (2-5) ConfigTool オプション設定

[オプション]タブを選択すると接続設定と各種パスワード設定の画面が表示されます。

ここでは、接続切断までの時間、“keep-alive”パケット送信間隔、検索パスワードの確認・設定を行ないます。

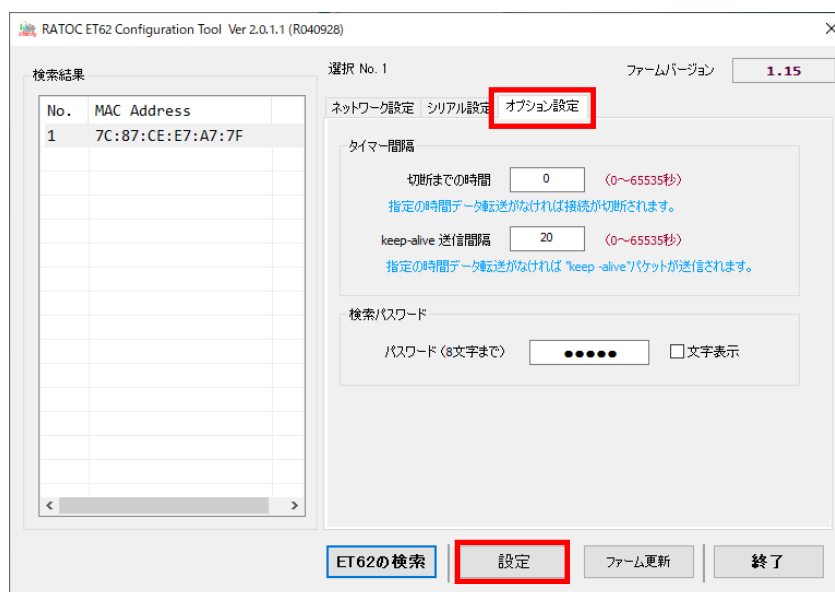

設定変更後に[設定]をクリックします。

### [タイマー間隔]


- ・ 切断までの時間 -- 指定時間データ転送がなければ接続が切断されます。  
(初期設定値：0 / 切断されない)
  - ・ “keep-alive”送信間隔 -- 指定時間転送がなければ“keep-alive”パケットが送信されます。(初期設定値：20)
- ※ RATO C VSP で「Keep alive 送信間隔」(第3章)を設定した場合も本設定と両方の設定が有効になります。

[検索パスワード] -- [検索]で検索時のパスワードを、英字(大文字小文字を区別)、数字、記号 8 文字までで設定します。(初期設定値：ratoc)


## (2-6) ファームウェアアップデート方法

ここでは、本製品のファームウェアアップデート方法について説明を行います。


ConfigTool を起動し[ET62 の検索]をクリックします。

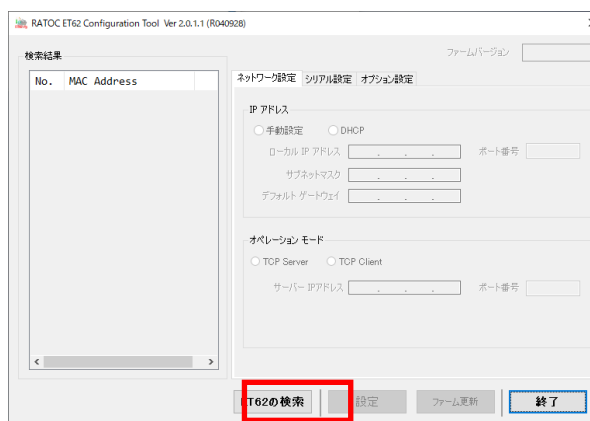


パスワードを入力し「検索実行」をクリックします。  
(本製品出荷時のパスワード設定値は ratoc )

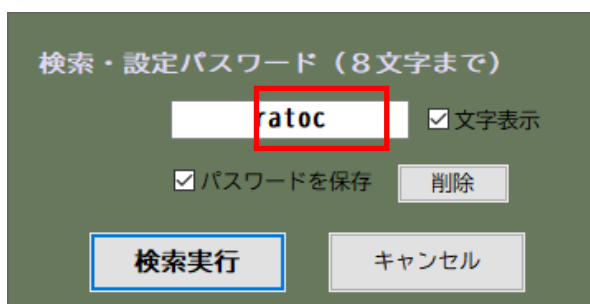

本製品が検出されると、検索結果一覧に MAC Address が表示されます。  
ファームウェアをアップデートする  
本製品を[MAC Address]欄より選択し、[ファーム更新]をクリックします。

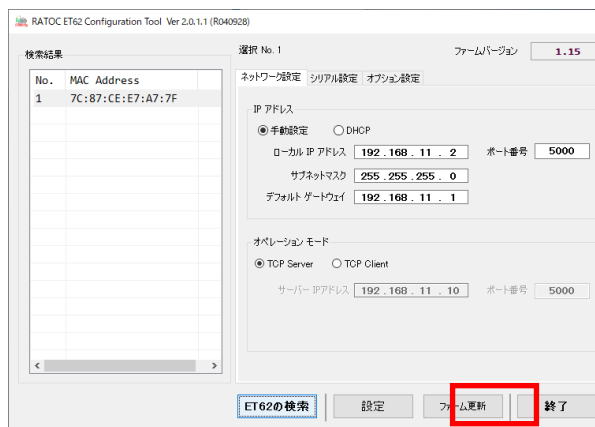


書き込むファームウェアを指定します。

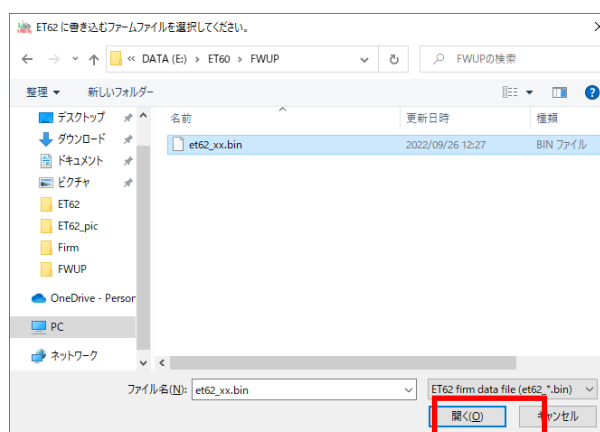

ファームウェアの書き込みには数分程度かかります。

更新中はLANケーブルとACアダプター(使用の場合)を接続したままにしてください。

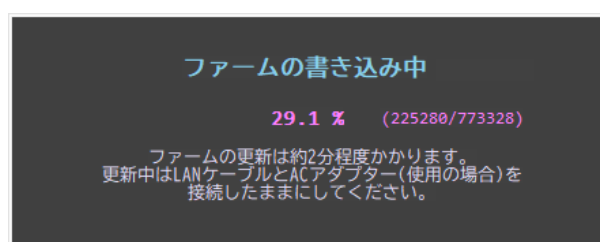

ファームウェアの書き込みに成功すると「ファームのアップデートが完了しました。」と表示されます。



以上でファームウェアのアップデートは完了です。


## 第3章 COMポートへの割り当て

第2章で本製品への設定後、ホームページよりダウンロードしたRATOC VSP(COM ポートエミュレートドライバ)にて、本製品に割り当てられたIP アドレス/ポート番号を仮想 COM ポートへ割り当てることができます。

### ● RATOC VSP のダウンロード

ホームページ右上の検索欄に「RS-ET62」と入力し検索します。

<https://www.ratocsystems.com/>



下記ダウンロードページへのリンクをクリックします。

**PoE to RS-232C コンバーター RS-ET62 - ラトックシステム**  
[www.ratocsystems.com > products > wireless > et62](https://www.ratocsystems.com/products/wireless/et62)

表示された RS-ET62 製品ページの「ダウンロード」をクリックし




「COM ポートエミュレートドライバ RATOC VSP」をダウンロードします。


### (3-1) RATOC VSP のインストール

ダウンロードした RATOCVSP.msi を実行します。

「Next」をクリックします。

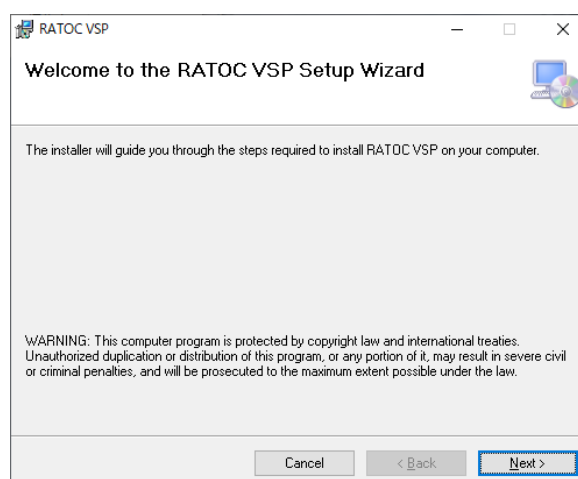


「I Agree」を選択し「Next」をクリックします。

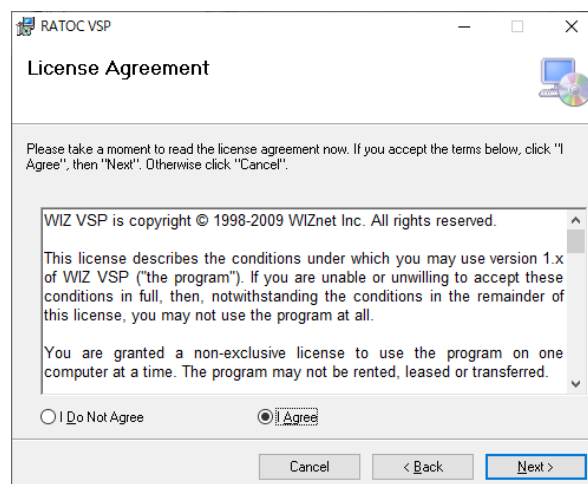


インストール先を選択し「Next」をクリックします。

[Everyone] -- この PC を使用しているすべてのユーザーが使用する場合。

[Just me] -- 現在使用中のユーザーのみを使用する場合。

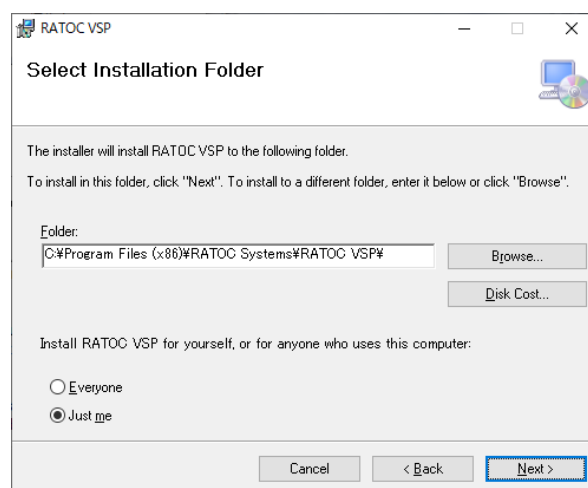

「Next」をクリックします。

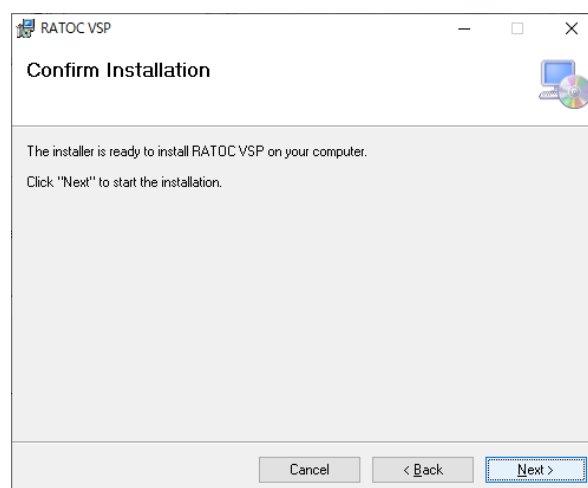


ユーザーアカウント制御の画面が表示される場合は「はい」をクリックします。



以上でインストールは完了です。

「Close」をクリックします。

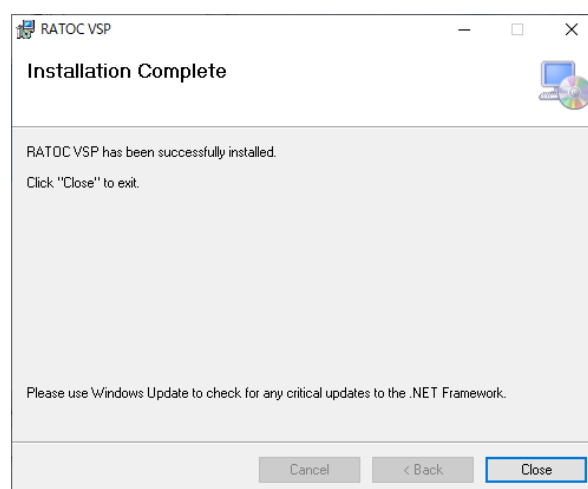


### (3-2) COM ポートへの割り当て

RATOC VSP を起動します。


「ユーザーアカウント制御」の画面が表示される場合は「はい」をクリックします。



初回起動時はコマンドプロンプト画面が表示されますが、RATOC VSP が起動するまで、そのまま待ちます。

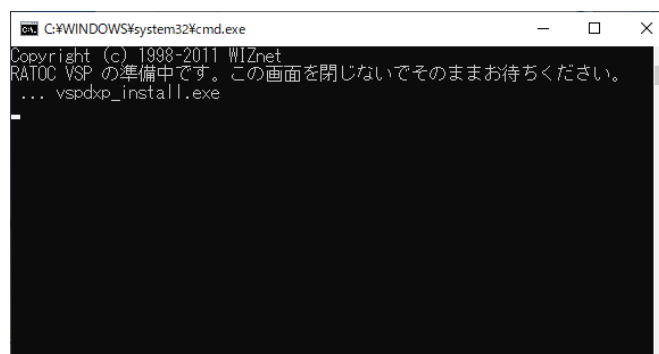

右画面が表示される場合は、OS を再起動します。

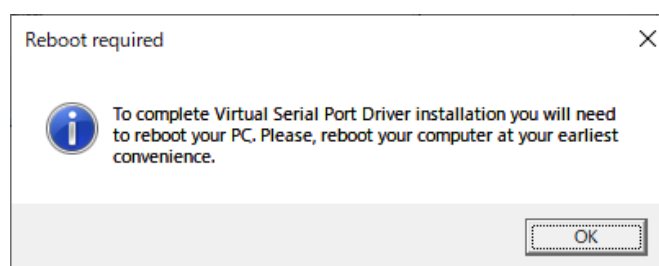




## 【COMポートへ割り当てる手順】

製品の IP アドレスを自動で検索する方法と、手動で入力する方法があります。


1. RS-ET62 にチェックを入れます。  
([TCP ポート番号]に「5000」が自動的に設定されます。)

### 【自動で検索する場合】

[自動]を選択し「検索」をクリックします。

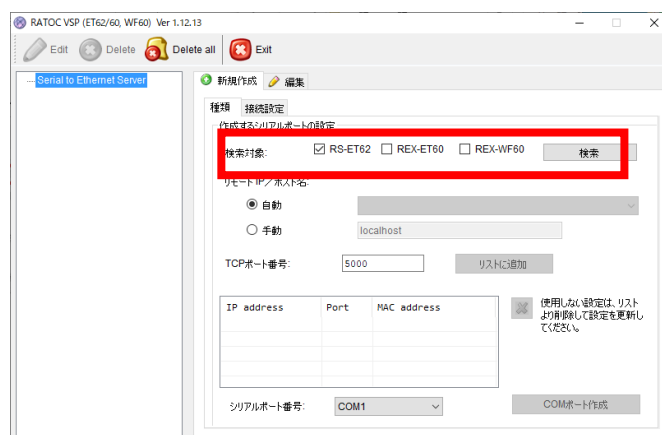


RS-ET62 を選択した場合は、検索用パスワードの入力が必要です。  
初期設定値は「ratoc」となります。  
(パスワードの変更方法については「(2-5) ConfigTool オプション設定」をご参照ください。)

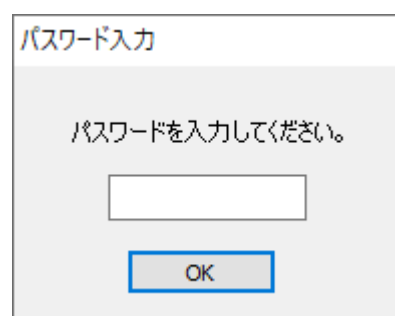


検出されると、[リモート IP / ホスト名]に製品の IP アドレスが表示されますので、  
「リストに追加」をクリックします。

※ [自動]では 4 台までの検索となります。  
同一ネットワーク上に 5 台以上接続している場合については「第 5 章 Appendix」をご参照ください。

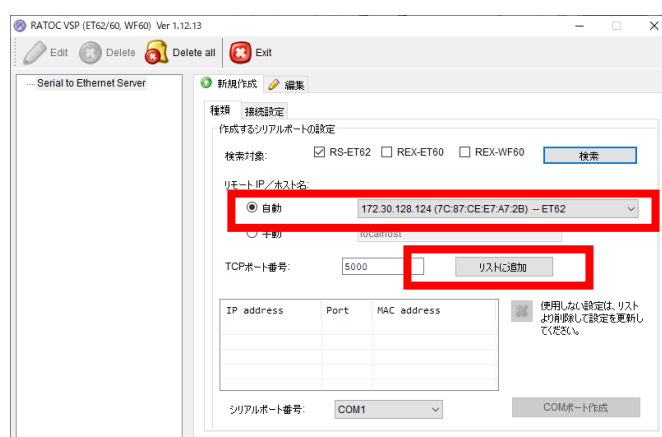


## 【手動で入力する場合】

[手動]を選択し、あらかじめ確認しておいた製品のIPアドレスを入力し  
「リストに追加」をクリックします。

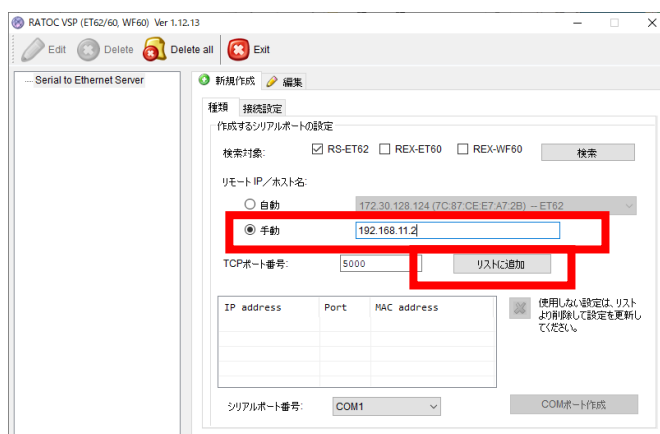


2. [シリアルポート番号]を選択し  
「COMポート作成」をクリックします。

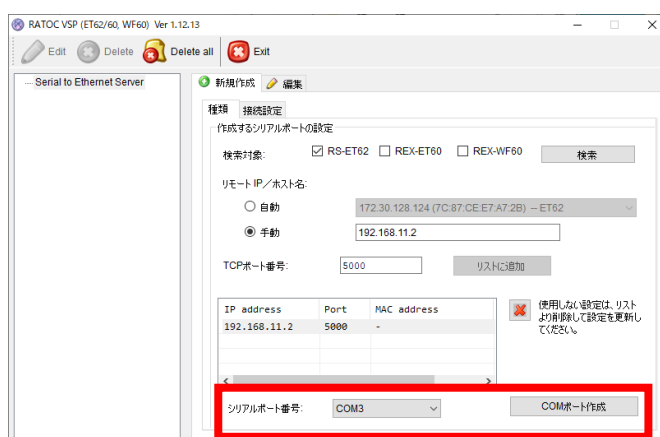


3. RATOC VSP の左欄に仮想 COM  
ポートの情報が追加されます。

※ 本製品のIPアドレスをDHCPサーバーより動的に割り当てている場合、IP アドレスが変更されることがあります。  
IP アドレスが変更されている場合は、「(3-3) 設定の編集」をご参考に再設定を行ってください。

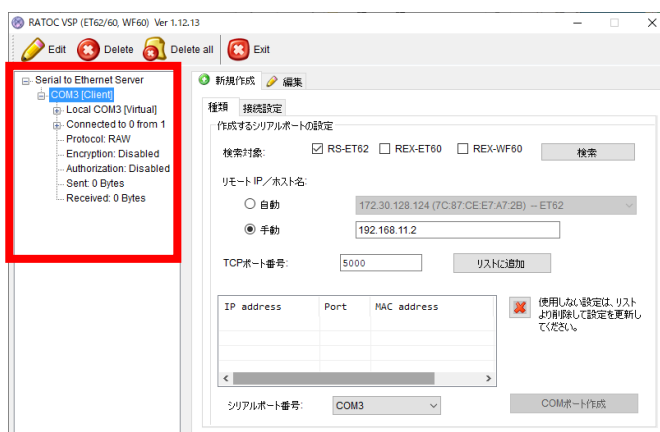


仮想 COM ポートが追加されると、デバイスマネージャの[ポート(COM と LPT)]に[ELTIMA Virtual Serial Port (COMxx)]が追加されます。

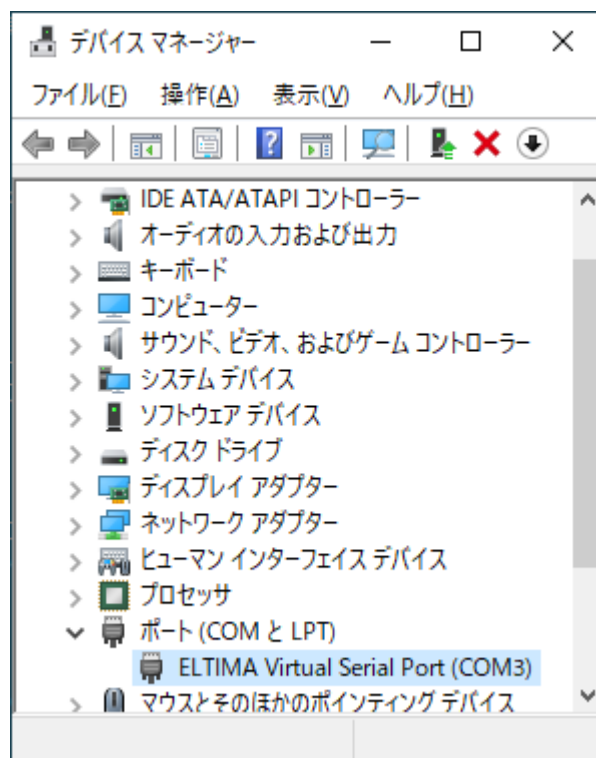

■ [ポート(COM と LPT)]に追加  
されていない場合

[Virtual Serial Ports 7 (Eltima Software)]の下に追加される場合も  
同様にご使用いただけます。

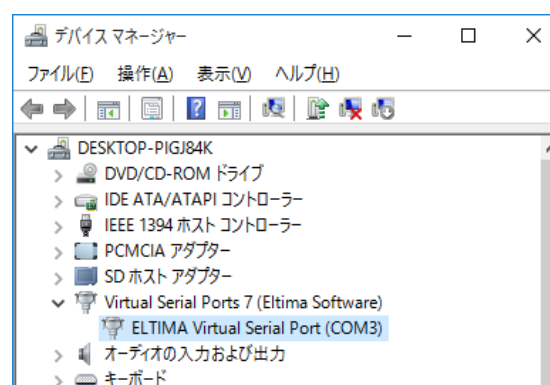


### (3-3) 設定の編集

作成済み設定の[リモート IP/ホスト名] [シリアルポート番号]を変更することができます。


1. [編集]タブをクリックし、  
「(3-2) COMポートの割り当て」と  
同様に製品を検索します。

検出された製品を選択し  
「リストに追加」をクリックします。

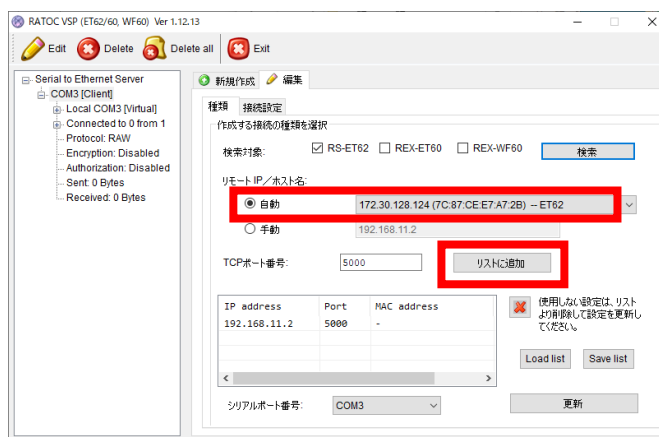


2. 使用しない設定はリストより削除します。

(リスト内には1つのIPアドレスでの運用を推奨します。)

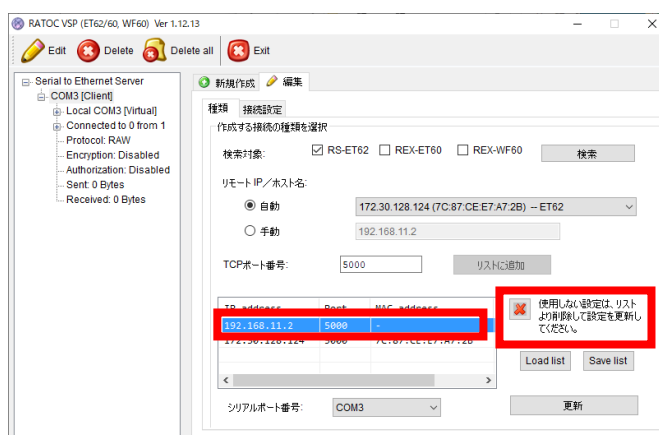


3. 「更新」をクリックすると変更した内容に更新されます。

(シリアルポート番号を変更する場合は、COMポート番号も変更した後に「更新」をクリックします。)

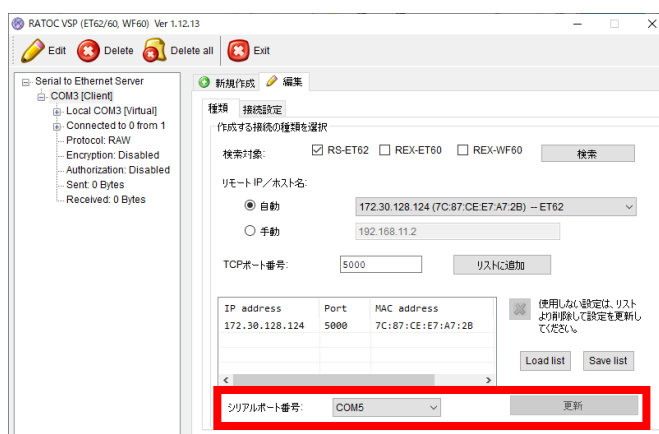

### (3-4) その他の機能

RATOC VSP の[接続設定]の機能について説明します。

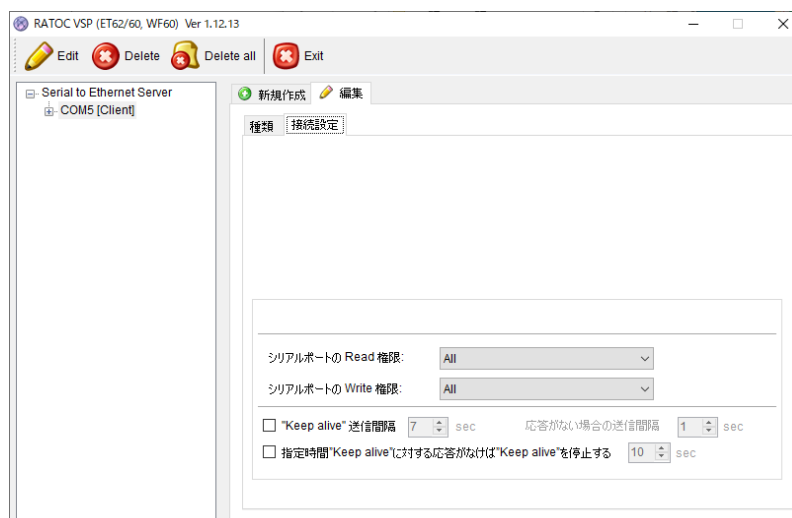

#### [シリアルポートの Read 権限]

All -- 同一の COM ポート番号に複数の IP アドレスがリスト登録されている場合、すべての製品でデータ受信します。(初期設定値)

None -- 同一の COM ポート番号に複数の IP アドレスがリスト登録されている場合、すべての製品がデータ受信しません。

Only first -- 同一の COM ポート番号に複数の IP アドレスがリスト登録されている場合、リストの一番上に登録されている製品のみデータ受信します。

#### [シリアルポートの Write 権限]

All -- 同一の COM ポート番号に複数の IP アドレスがリスト登録されている場合、すべての製品でデータ送信します。(初期設定値)

None -- 同一の COM ポート番号に複数の IP アドレスがリスト登録されている場合、すべての製品がデータ送信しません。

Only first -- 同一の COM ポート番号に複数の IP アドレスがリスト登録されている場合、リストの一番上に登録されている製品のみデータ送信します。

[“Keep alive”送信間隔] -- “Keep alive”パケットの送信間隔を指定します。

(初期設定値：チェックなし)

※ ConfigTool で「Keep alive 送信間隔」(第2章)を設定した場合も本設定と両方の設定が有効になります。

[応答がない場合の interval] -- “Keep alive”パケットに対して応答がない場合に、指定した時間 interval で“Keep alive”パケットを送信します。

[指定時間“Keep alive”に対する応答がなければ“Keep alive”を停止する]

-- 指定時間“Keep alive”パケット送信に対する応答がない場合に、“Keep alive”パケットの送信を停止します。(初期設定値：チェックなし)


## 第4章 通信サンプルアプリケーションについて

ホームページよりダウンロードした通信サンプルアプリケーション (RS-ET62\_terminal.exe) では、「TCP/IP」「COM ポート」の2通りの接続方法で通信が可能です。

### ● RS-ET62 通信サンプルアプリケーションのダウンロード

ホームページ右上の検索欄に「RS-ET62」と入力し検索します。

<https://www.ratocsystems.com/>



下記ダウンロードページへのリンクをクリックします。

**PoE to RS-232C コンバーター RS-ET62 - ラトックシステム**

[www.ratocsystems.com > products > wireless > et62](https://www.ratocsystems.com/products/wireless/et62)

表示された RS-ET62 製品ページの「ダウンロード」をクリックし




「RS-ET62 通信サンプルアプリケーション」をダウンロードします。

### (4-1) 通信サンプルアプリケーションについて

通信サンプルアプリケーションを起動すると、パスワード入力画面が表示されますので、パスワードを入力し「OK」をクリックします。(工場出荷時のパスワードは「ratoc」となっています。)

パスワードは「(2-5) ConfigTool オプション設定 [検索パスワード]」で変更することができます。

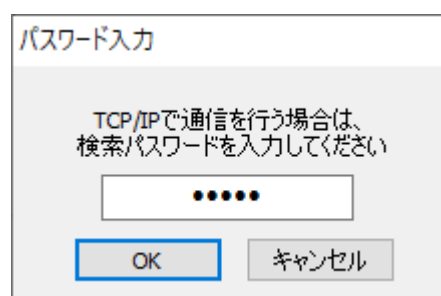

## ■ TCP/IP で接続の場合

IP アドレス/MAC アドレスの一覧から通信を行うデバイスを選択し「TCP/IP で接続」をクリックすると、データを送受信する画面が表示されます。

※ TCP/IP 通信を行うには、本製品の IP アドレスを同じネットワークに所属させておく必要があります。(出荷時の IP アドレスは”192.168.11.2”)

The screenshot shows the 'RS-ET62 通信サンプルプログラム' (RS-ET62 Communication Sample Program) window. It is divided into two main sections: 'TCP/IP' and 'COMポート' (COM Port). In the 'TCP/IP' section, there is a table with two columns: 'IPアドレス' (IP Address) and 'MACアドレス' (MAC Address). The first row shows '172.30.128.124' and '7C:87:CE:E7:A7:2B' respectively, both highlighted with a red box. Below this table, the '選択中のデバイス' (Selected Device) is also '7C:87:CE:E7:A7:2B', and a 'TCP/IPで接続' (Connect via TCP/IP) button is highlighted with a red box. In the 'COMポート' section, the 'COMポート' dropdown is set to 'COM5', and a 'COMポートに接続' (Connect to COM Port) button is visible. A note at the bottom states: 'RS-ET62 に割り当てられた COMポートを選択してください。その他の COMポートは使用できません。' (Please select the COM port assigned to RS-ET62. Other COM ports cannot be used). A '終了' (End) button is at the bottom right. To the right of the main window is a 'TCP/IP通信' (TCP/IP Communication) panel. It contains two large text areas for '送信データ' (Transmit Data) and '受信データ' (Receive Data). To the right of these areas are buttons for '送信' (Transmit), '受信データのクリア' (Clear Receive Data), and '切断' (Disconnect). The '切断' button is highlighted with a blue box.

## ■ COM ポートで接続の場合

本製品に割り当てられた COM ポート番号(第3章「(3-2) COM ポートへの割り当て」参照))を選択し「COM ポートに接続」をクリックすると、データを送受信する画面が表示されます。

※ 本サンプルアプリケーションは、本製品専用となります。

※ 通信パラメーターの設定は ConfigTool にて行います。

(第2章「(2-4) ConfigTool シリアル設定」参照)

This screenshot is similar to the one above, showing the 'RS-ET62 通信サンプルプログラム' window. In this case, the 'COMポート' (COM Port) section is highlighted with a red box. The 'COMポート' dropdown is set to 'COM5', and the 'COMポートに接続' (Connect to COM Port) button is highlighted with a red box. The 'TCP/IP' section is now dimmed. The 'TCP/IP通信' (TCP/IP Communication) panel on the right is identical to the one in the previous screenshot, with buttons for '送信' (Transmit), '受信データのクリア' (Clear Receive Data), and '切断' (Disconnect), the last of which is highlighted with a blue box.

## 第5章 Appendix


本章では、その他の設定方法や追加内容について説明します。

### (5-1) 5 台以上接続時の COM ポート設定方法


同一ネットワークに本製品が 5 台以上接続している場合、RATOC VSP では検出できる台数が 4 台までとなっておりますので、未検出となった製品を手動で設定するか、または以下の様に設定する必要があります。(6 台接続時を例に説明します。)

#### ■ 自動検索で設定する場合

4 台分(①～④)の電源を ON にし、RATOC VSP で検出・設定します。

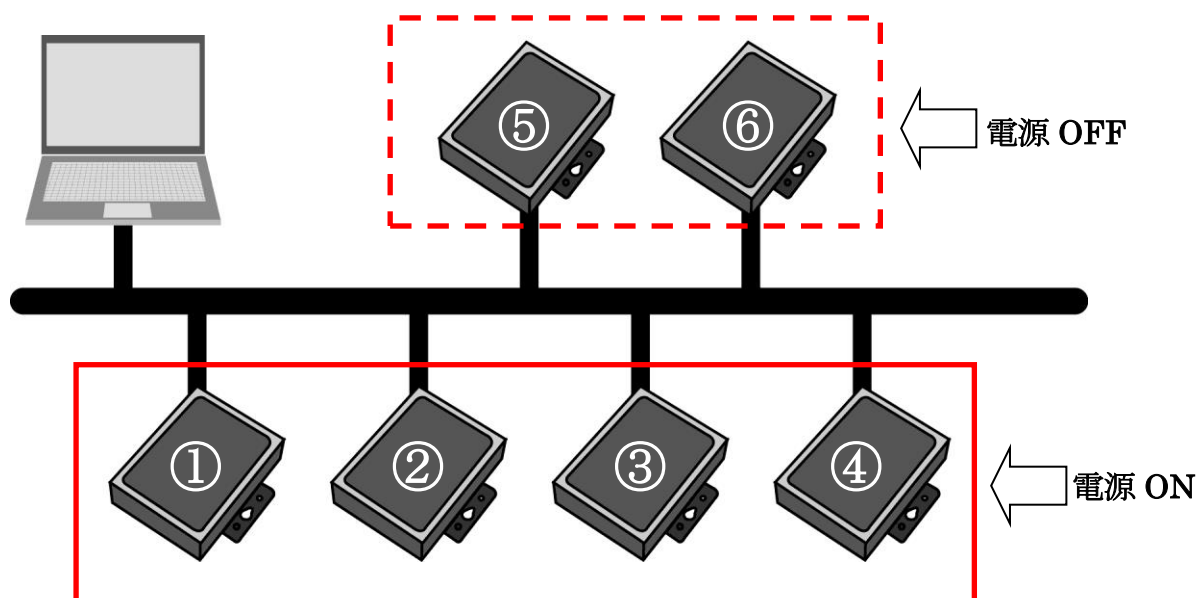

次に、設定済みの①～④の電源を OFF にし、RATOC VSP で検出・設定します。

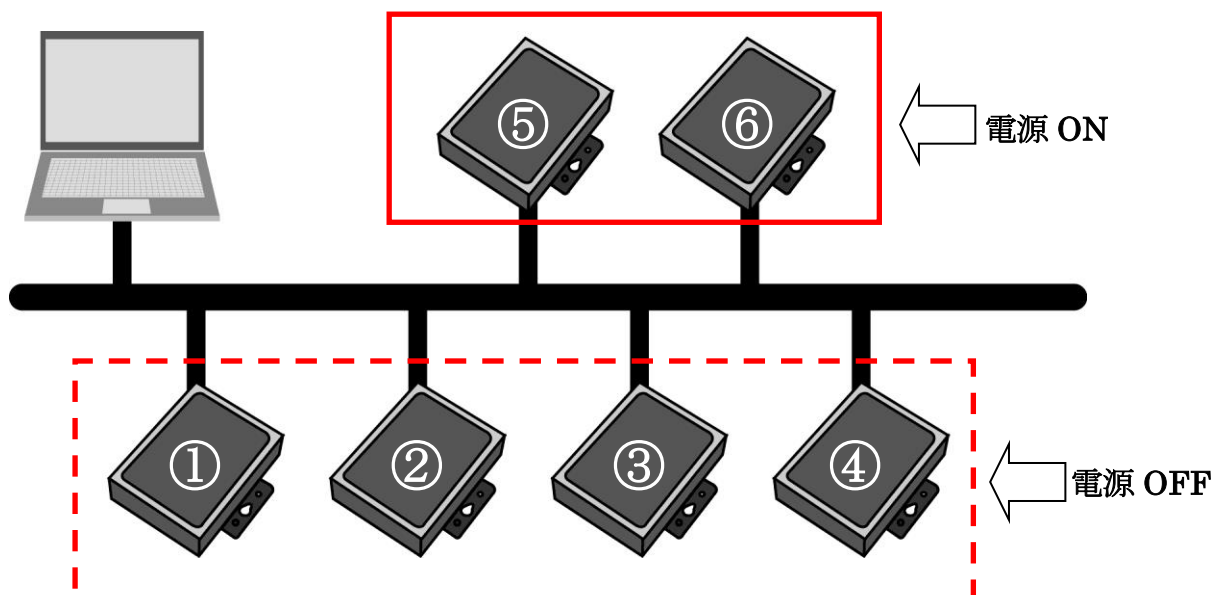



製品に対するお問い合わせ

RS-ET62 の技術的なご質問やご相談の窓口を用意していますのでご利用ください。

ラトックシステム株式会社

I&L サポートセンター

〒550-0015

大阪市西区南堀江 1-18-4 Osaka Metro 南堀江ビル 8F

TEL 06-7670-5064

FAX 06-7670-5066

＜サポート受付時間＞

月曜－金曜（祝祭日は除く）AM 10:00 – PM 1:00

PM 2:00 – PM 5:00

また、インターネットのホームページでも受け付けています。

HomePage ➡ <https://www.ratocsystems.com>



個人情報取り扱いについて

ご連絡いただいた氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の個人情報は、お客様への回答など本件に関わる業務のみに利用し、他の目的では利用致しません。

 **ご注意** 

- ☑本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ☑本書の内容につきましては万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきになりましたらご連絡願います。
- ☑本製品および本製品添付のマニュアルに記載されている会社名および製品名は、各社の商品または登録商標です。
- ☑運用の結果につきましては、責任を負いかねますので、予めご了承ください。

## RS-ET62 質問用紙

●下記情報をご記入願います。

|              |         |         |      |  |
|--------------|---------|---------|------|--|
| 法人登録<br>の方のみ | 会社名・学校名 |         |      |  |
|              | 所属部署    |         |      |  |
| ご担当者<br>名    |         |         |      |  |
| E-Mail       |         |         |      |  |
| 住所           | 〒       |         |      |  |
| TEL          |         | FAX     |      |  |
| 製品型番         |         | シリアルNo. |      |  |
| ご購入情報        | 販売店名    |         | ご購入日 |  |
|              |         |         |      |  |

●下記運用環境情報とお問い合わせ内容をご記入願います。

|                         |
|-------------------------|
| 【パソコン/マザーボードのメーカー名と機種名】 |
| 【ご利用の OS】               |
| 【接続機器】                  |
| 【お問合せ内容】                |
| 【添付資料】                  |

 個人情報取り扱いについて

ご連絡いただいた氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の個人情報は、お客様への回答など本件に関わる業務のみに利用し、他の目的では利用致しません。

